




JAHRESBERICHT WASSERVERSORGUNG 2025

1. TRINKWASSERBEDARF

Im Jahr 2025 wurden insgesamt 94'558 m³ (Vorjahr 93'587 m³) Trinkwasser bezogen. Dies entspricht ca. 238 l pro Kopf und Tag.

2. WASSERGEWINNUNG

Quellwasser:	14'344 m ³	(Quelle Asp)
Grundwasser:	86'291 m ³	
Fremdwasser:	2'426 m ³	
Wassergewinnung total:	103'061 m³	

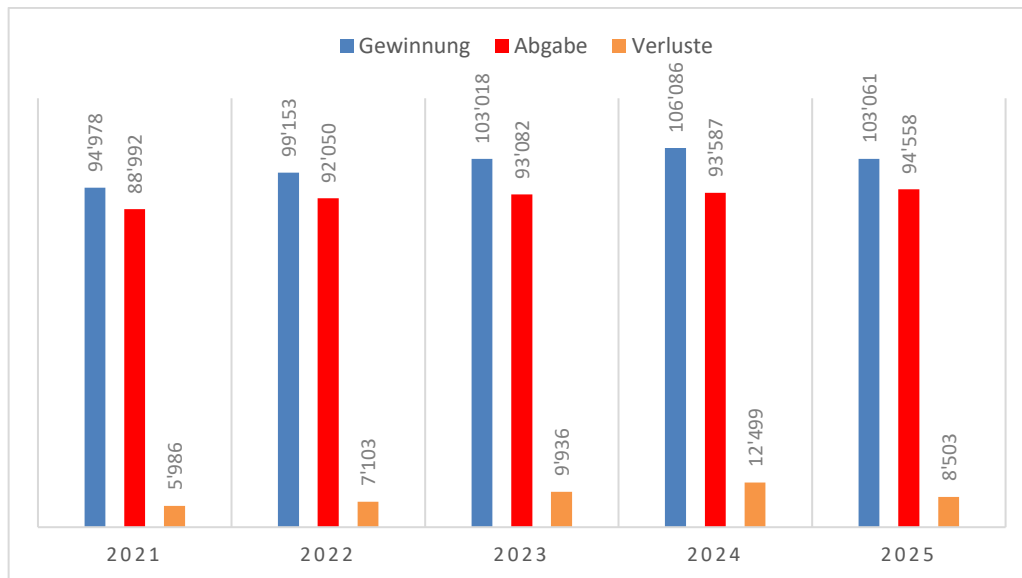

Herkunft des Oberembracher Wassers:

- Grundwasserpumpwerk Steinacher
- Quellfassungen Asp (Hinterrüti und Silberberg im Verwurf).

Notwasserbezug:

Pumpwerk Geretwinkel (WV Brütten bzw. Gruppenwasserversorgung Lattenbuck)

3. TRINKWASSERKONTROLLE

Qualität:

An folgenden Daten wurden an acht ausgewählten Orten zuhanden des kantonalen Labors Trinkwasserproben entnommen und analysiert:

30.01.2025 und 14.08.2025

Alle Proben entsprachen den zum Zeitpunkt der Probeentnahme chemischen und mikrobiologischen Anforderungen der Lebensmittelgesetzgebung.

4. WERTERHALT INFRASTRUKTUR

- An der Püntenhof- und Neugutstrasse wurden ca. 180 m Wasserleitung aus dem Jahr 1923 ersetzt.
- Im Weiler Rothenfluh wurde die Erschliessung über die Hauptleitung (AZ 1968) optimiert. Mit dem Umlegen einer überbauten Leitung wurde das Risiko der Eigentümerhaftung minimiert. Es wurden ca. 130 m Wasserleitung erneuert.
- Rohrbrüche waren drei zu verzeichnen. Zwei bei Hauszuleitungen, einer während der Wasserverlustanalyse an einer Hauptleitung.

5. REDUKTION DER VERLUSTE IM NETZ

Aufgrund einer vertieften Wasserverlustanalyse über das ganze Netz und entsprechender Instandstellungen, konnten die Verluste im Vergleich zu 2024 deutlich reduziert werden.

6. HAUSINSTALLATIONEN

Verhindern Sie unangenehme Überraschungen, denn alles Wasser, das vom Zähler erfasst wird, muss als Trinkwasser und Abwasser bezahlt werden. Auch moderne Armaturen verlangen eine minimale Wartung. Durch z.B. undichte Ventile und WC-Spülungen oder ein defektes Boilerüberdruckventil können grosse Mengen des kostbaren Wassers verloren gehen. Wenn nur 20 ml pro Minute unnütz in die Kanalisation rinnen, sind das im Jahr mehr als 10'500 Liter!

Beugen Sie deshalb vor:

- Kontrollieren Sie von Zeit zu Zeit Ihren Wasserzähler. Wenn alle Entnahmestellen geschlossen sind, dürfen sich Messrädchen und Zeiger nicht bewegen.
- Prüfen Sie alle Wasserhähne, ob diese dicht sind.
- Kontrollieren Sie alle WC-Anlagen. Andauerndes leises Rauschen und unschöne Kalkränder deuten auf Wasserverlust hin.
- Unaufhörliches Rauschen im Wasser-Leitungsnetz bei geschlossenen Hahnen ist verdächtig. Lassen Sie einen Fachmann kommen.
- Lassen Sie heikle Anlageteile (Ventile) durch einen konzessionierten Sanitär-Installateur periodisch kontrollieren.

Kontaktadressen für weitere Auskünfte:

Gemeindeverwaltung:

Pfungenerstrasse 11
8425 Oberembrach
Tel. 044 866 26 00
gemeinde@oberembrach.ch

Werkvorsteher:

Michael Gerschwyler
Tel. 079 948 30 01
michael.gerschwyler@oberembrach.ch

Werkmeister:

Thomas Waser
Tel. 079 827 93 71
werke@oberembrach.ch